

Sistema di sorveglianza della contaminazione da aflatoossina M1 del latte bovino alimentare prodotto in Friuli Venezia Giulia - **BOLLETTINO N. 21 – febbraio – marzo 2018**

Direzione Centrale Salute, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Area Promozione della Salute e Prevenzione
Servizio Veterinario
Osservatorio epidemiologico veterinario e sicurezza alimentare della Regione Friuli Venezia Giulia

Cosa facciamo: stiamo sorvegliando l'efficacia dei punti di abbattimento del rischio (risk mitigation) applicati dai produttori di alimenti e dagli operatori di salute pubblica per la sicurezza alimentare del consumatore nella catena di rischio della aflatoossina M1 nel latte alimentare.

Come lavoriamo: utilizziamo i dati di autocontrollo (HACCP), di controllo ufficiale ed i limiti di legge previsti per la sorveglianza della aflatoossina M1 nel latte alimentare in Regione FVG.

I risultati: dall'inizio dell'anno (2017) fino a marzo 2018 sono state esaminate 5094 cisterne di latte, 18 sono risultate non conformi (>50 ng/kg) al primo controllo, questo latte NON è stato utilizzato per l'alimentazione, 16 sono state ricontrattate perché nella zona di attenzione per la nostra Regione (>30 e <50 ng/kg) (Figura 1). Nel periodo febbraio – marzo 2018 sono state esaminate 599 cisterne di latte (rispetto al periodo dicembre 2017 – gennaio 2018 non erano disponibili le informazioni per il 7% delle cisterne), nessuna è risultata non conforme (>50 ng/kg) al primo controllo, nessuna è stata ricontrattata perché nella zona di attenzione per la nostra Regione (>30 e <50 ng/kg) (Figura 1).

In Figura 2 sono descritte la mediana del contenuto in M1 delle cisterne (linea azzurra continua) e la media ponderata con il volume di latte delle cisterne (linea rossa tratteggiata), quest'ultima non risente delle variazioni nel numero di cisterne esaminate nei diversi mesi dell'anno, questo indicatore è calcolato per il 99% delle cisterne. Da marzo 2017 a marzo 2018 si mantiene un trend statisticamente significativo in decrescita delle mediane del valore M1 nelle cisterne di latte alimentare.

Nelle figure 3 e 4 sono descritti gli indicatori mediana e range di aflatoossina M1 nel latte alimentare nel periodo 2014 – marzo 2018.

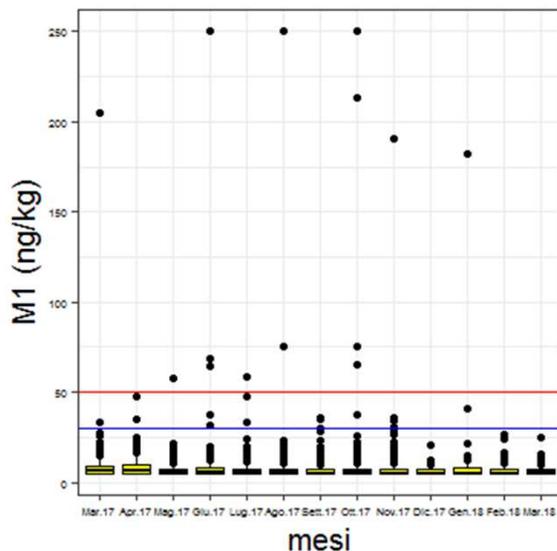


Figura 1. I boxplot descrivono le distribuzioni mensili del contenuto di aflatoossina M1 nel latte alimentare prodotto in Regione FVG nel periodo marzo 2017 – marzo 2018. La linea rossa è il limite di legge (<50 ng/kg) perché l'alimento sia conforme (idoneo all'alimentazione). La linea blu indica il limite di attenzione (>30 e <50 ng/kg) per la nostra Regione.

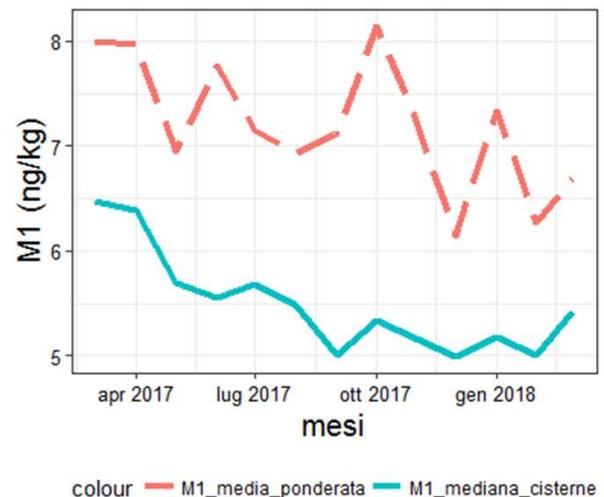


Figura 2. Il grafico descrive la mediana del contenuto in M1 delle cisterne (linea azzurra continua) e la media ponderata con il volume di latte delle cisterne (linea rossa tratteggiata) nel periodo marzo 2017 – marzo 2018.

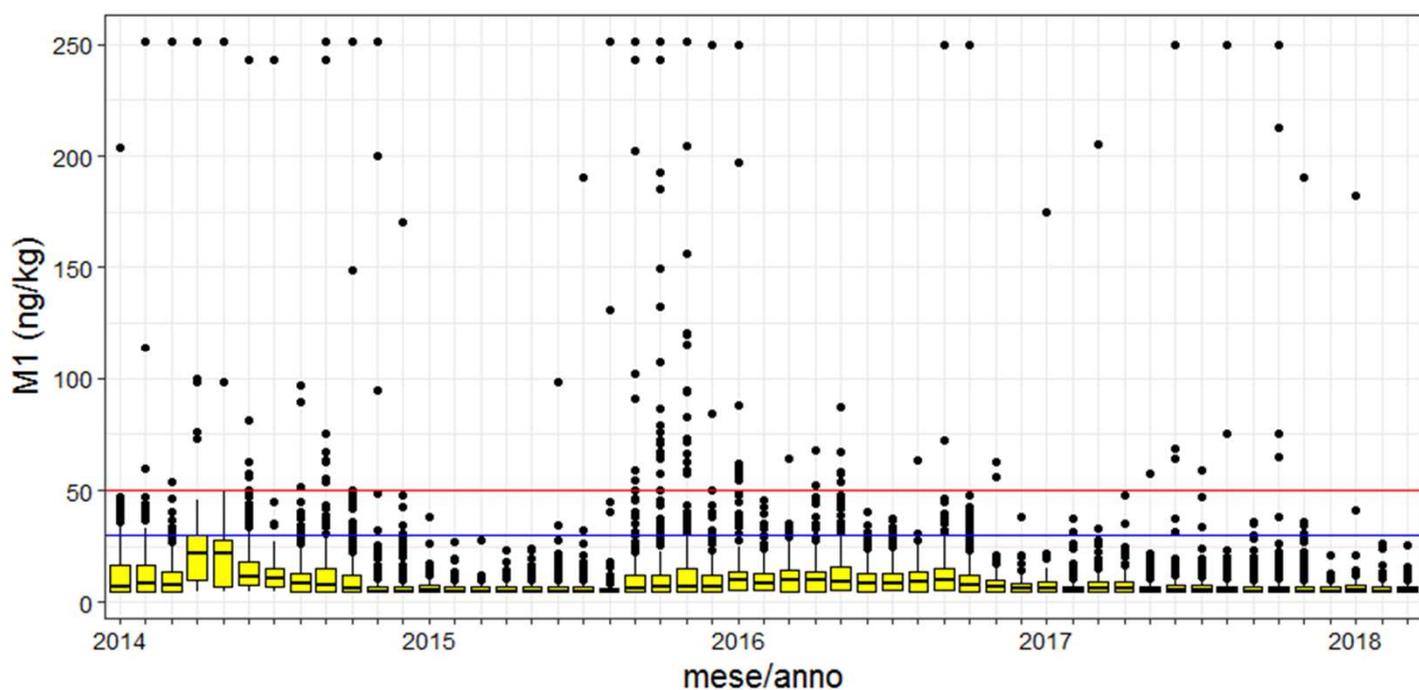


Figura 3. I boxplot descrivono le distribuzioni mensili del contenuto di aflatoxina M1 nel latte alimentare prodotto in Regione FVG nel periodo 2014 – marzo 2018. La linea rossa è il limite di legge (<50 ng/kg) perché l'alimento sia conforme (idoneo all'alimentazione). La linea blu indica il limite di attenzione (>30 e <50 ng/kg) per la nostra Regione.

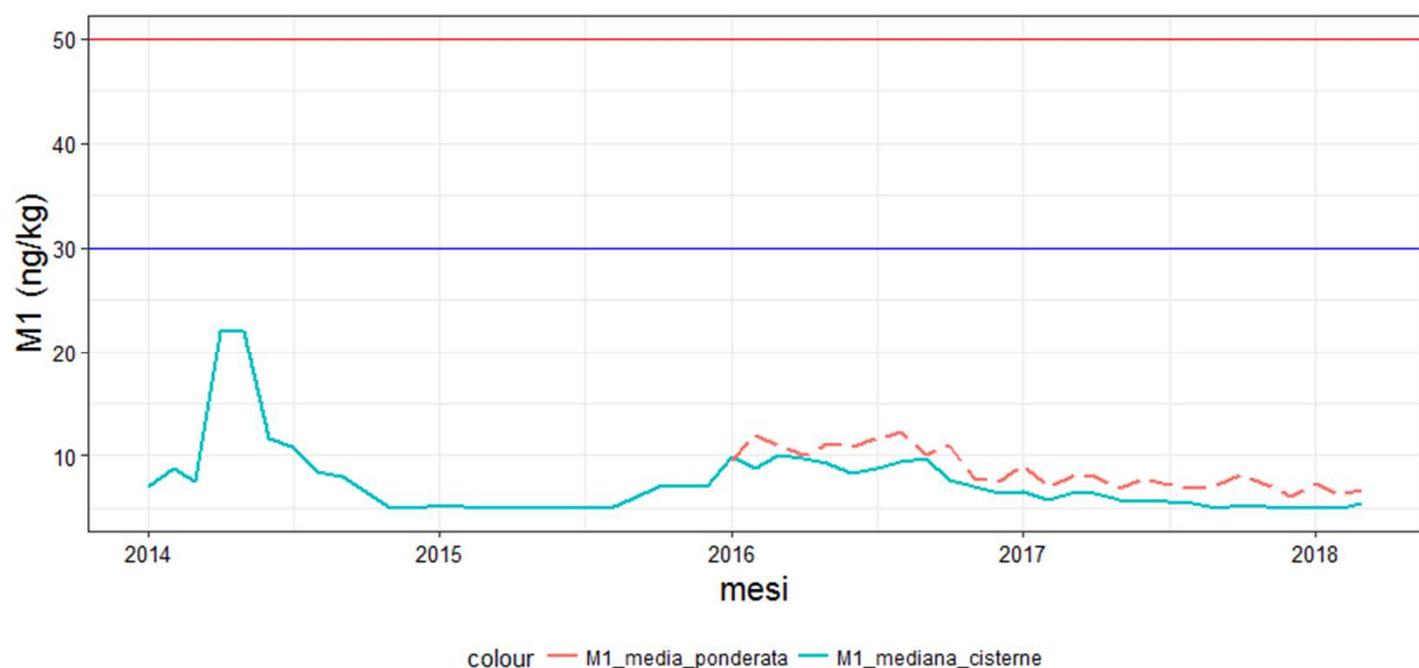


Figura 4. Il grafico descrive la mediana del contenuto in M1 delle cisterne (linea azzurra continua) e la media ponderata con il volume di latte delle cisterne (linea rossa tratteggiata) nel periodo 2014 – marzo 2018. La linea rossa è il limite di legge (<50 ng/kg) perché l'alimento sia conforme (idoneo all'alimentazione). La linea blu indica il limite di attenzione (>30 e <50 ng/kg) per la nostra Regione.